

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A




TEST Reg. nr. 179

DK-2640 Hedehusene

Dato: 18. april 2023
VBM sag: 52 1 V R-23-1611A
Side: 1 af 2

Prøvningsrapportnr.: R-23-1611A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Brogrus

Prøvningsperiode

Start 12. april 2023

Slut 18. april 2023

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-2	Proctorforsøg (2011)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-9	Prøvning med Methylenblåt (2009+A1:2013)

Rapport bemærkning



- Prøvning med Methylenblåt: Prøven er lufttørret.
- Den anvendte densitet 2.65 Mg/m³ er antaget.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

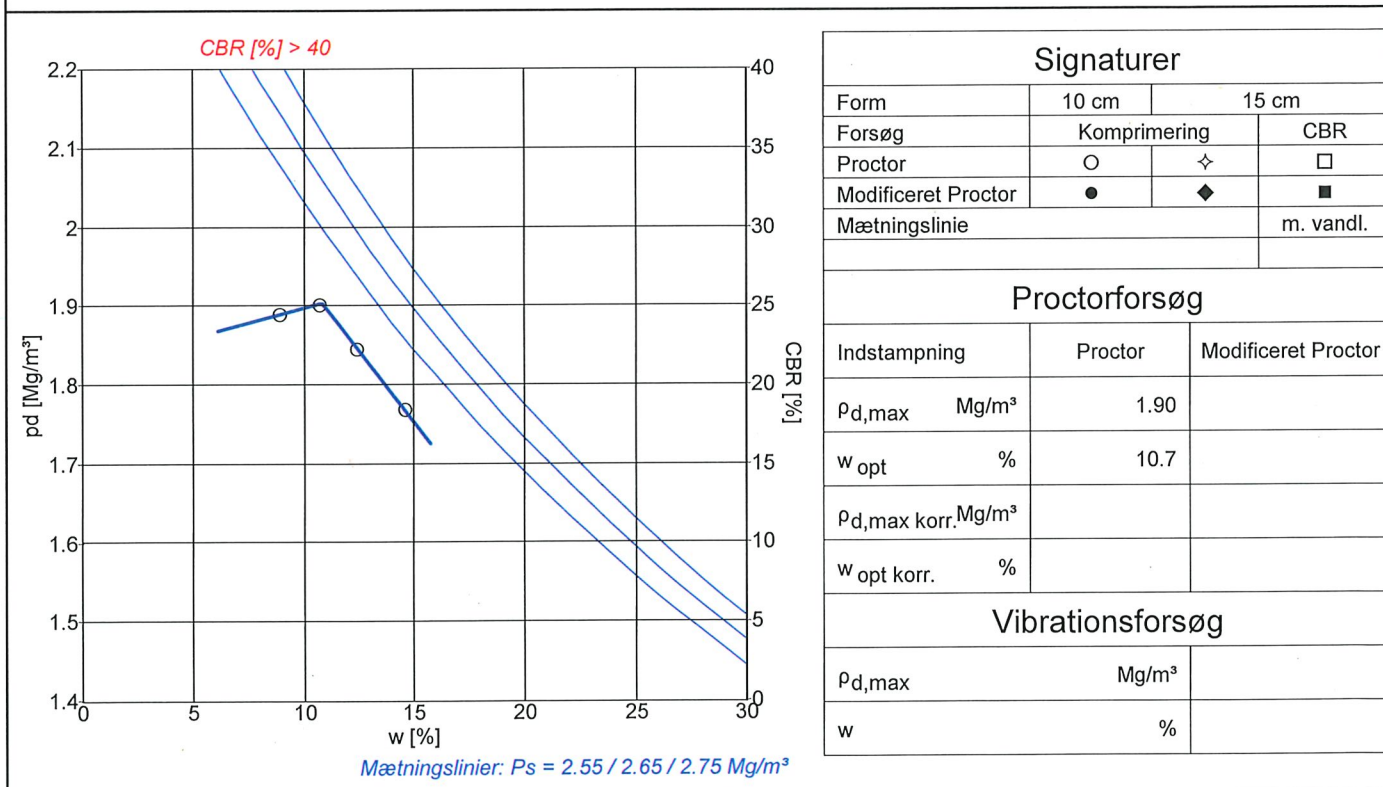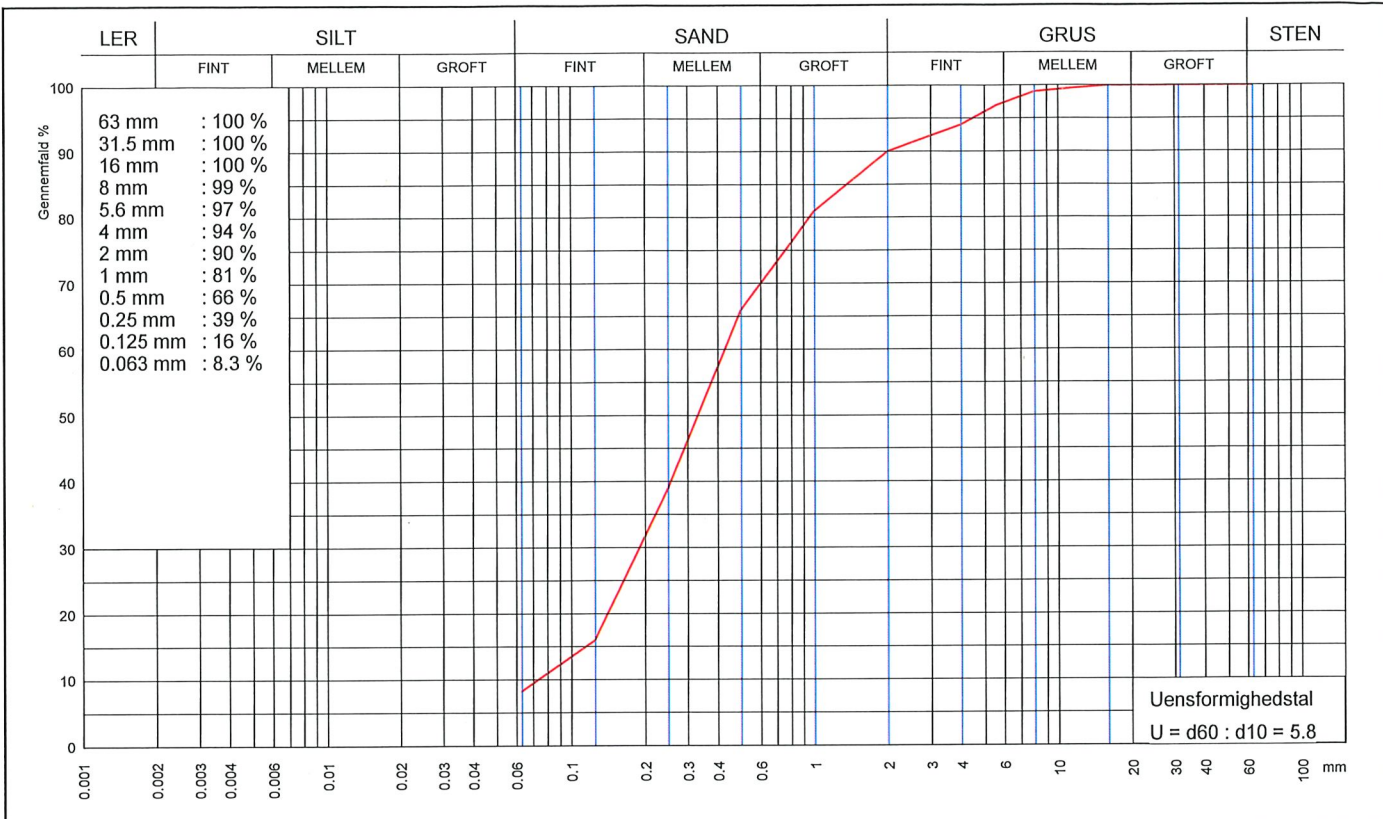

Gennemfald 0.063 mm	8.3 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	s	%
Flydegrænse	w_L	Plasticitetsgrænse	w_P		Plasticitetsindeks	I_P	
Korndensitet(0-0.063mm)	ρ_s	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm)	ρ_s	Mg/m³	Korndensitet, filler	ρ_f Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm)	k_a	%	Kalkindhold(0-16mm)	k_a	%	Kalkindhold(>16mm)	k_a %
Glødetab	g_l	%	Glødetab reduceret	$g_{l,red}$	%	Methylenblå værdi	2,3
Sandækvivalent (0-4mm)	SE_4	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare			Vandindhold in situ	w_{nat}	8.8 %		

Prøvebeskrivelse: Brogrus
Rap. nr R-23-1611A

Rekvirent: Kallerup Grusgrav	 eurofins VBM LABORATORIET	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Baldersbuen 16, Hedeusene.		Dybde / Kote	Lab. nr.: 1611A-1
Udt. d.: 11-04-2023	Modt. d.:	Tegn.: NFG7	Godk.: 18/4-23/4
		Sag nr.: 230052001	Bilag/side nr.: 2/2