

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A




TEST Reg. nr. 179

DK-2640 Hedehusene

Dato: 18. april 2023
VBM sag: 52 1 V R-23-1612A
Side: 1 af 2

Att: Henrik Olsen

Prøvningsrapportnr.: R-23-1612A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Harpet grus 0-8 mm

Prøvningsperiode

Start 12. april 2023

Slut 18. april 2023

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
-------------	-------------

DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
-------------	--



Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

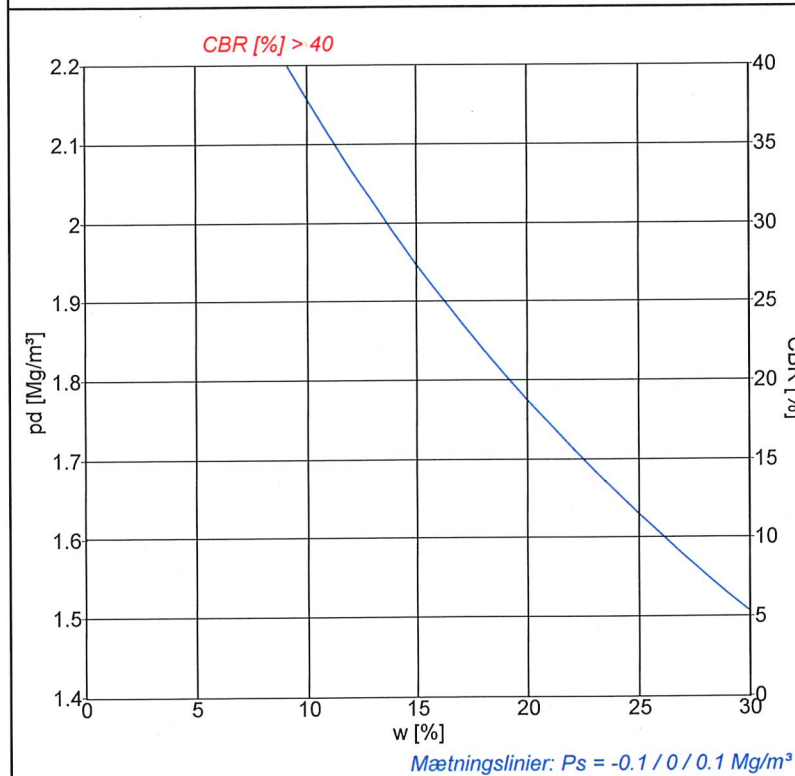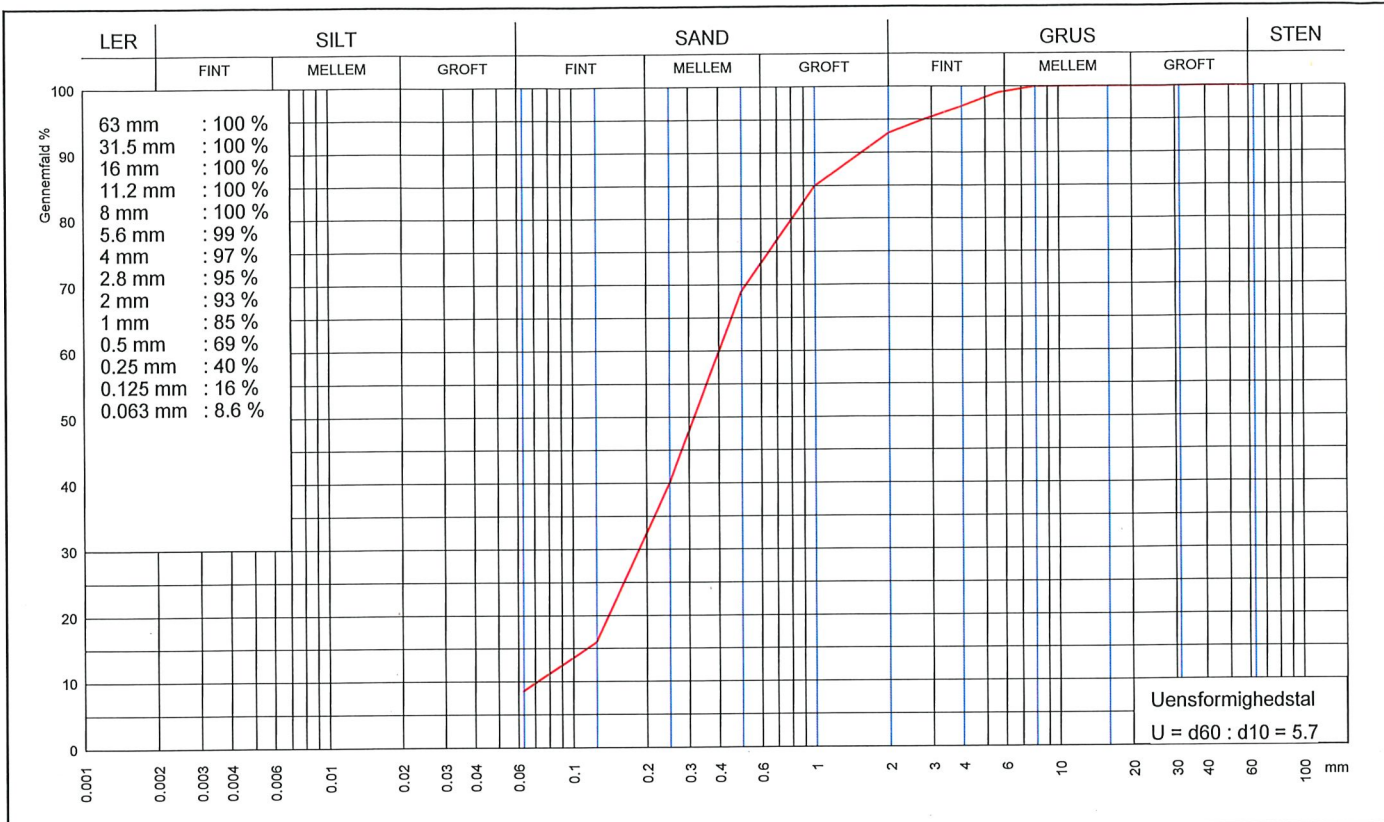

Signaturer			
Form	10 cm	15 cm	
Forsøg	Komprimering		CBR
Proctor	○	◇	□
Modificeret Proctor	●	◆	■
Mætningslinje	m. vandl.		
Proctorforsøg			
Indstampning	Proctor	Modificeret Proctor	
$p_{d,max}$ Mg/m³			
w_{opt} %			
$p_{d,max \text{ korr.}}$ Mg/m³			
$w_{opt \text{ korr.}}$ %			
Vibrationsforsøg			
$p_{d,max}$ Mg/m³			
w %			

Gennemfald 0.063 mm	8.6 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w_L	%	Plasticitetsgrænse w_P	%	%	Plasticitetsindeks I_P	%
Korndensitet(0-0.063mm) ρ_s	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm) ρ_s	Mg/m³	%	Korndensitet, filler ρ_f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm) k_a	%	Kalkindhold(0-16mm) k_a	%	%	Kalkindhold(>16mm) k_a	%
Glødetab g_l	%	Glødetab reduceret $g_{l \text{ red}}$	%	%		
Sandækivalent (0-4mm) SE_4	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w_{nat}	%	%		

Prøvebeskrivelse: Harpet grus 0-8 mm
Rap. nr R-23-1612A

Rekvirent: Kallerup Grusgrav

Sted: Baldersbuen 16, Hedehusene.

Udt. d.: 11-04-2023

Modt. d.:



eurofins
VBM LABORATORIET

Tegn.: Y8RS

Godk.: 18/4-23

Station / Boring

Dybde / Kote

Sag nr.: 230052001

Mrk.:

Lab. nr.: 1612A-1

Bilag/side nr.: 2/2