

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A



DANAK
TEST Reg. nr. 179

DK-2640 Hedehusene

Dato: 11. oktober 2023
VBM sag: 52 1 V R-23-4861A
Side: 1 af 2

Att: Henrik Olsen

Prøvningsrapportnr.: R-23-4861A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Harpet Bundsikringsgrus (DS401)

Prøvningsperiode

Start 6. oktober 2023

Slut 11. oktober 2023

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-9	Prøvning med Methylenblåt (2022)



Rapport bemærkning

- Prøvning med Methylenblåt: Prøven er lufttørret.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet

Natassia Jensen

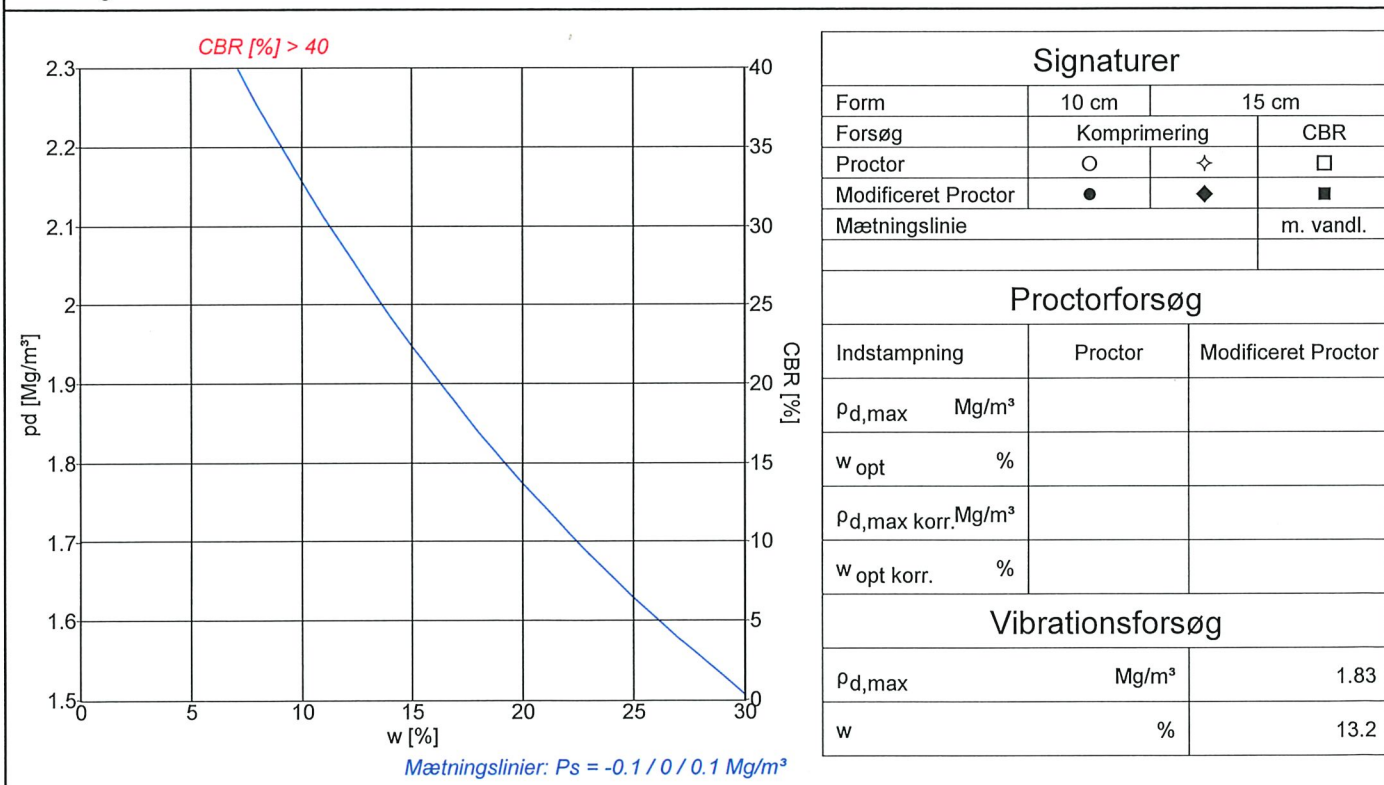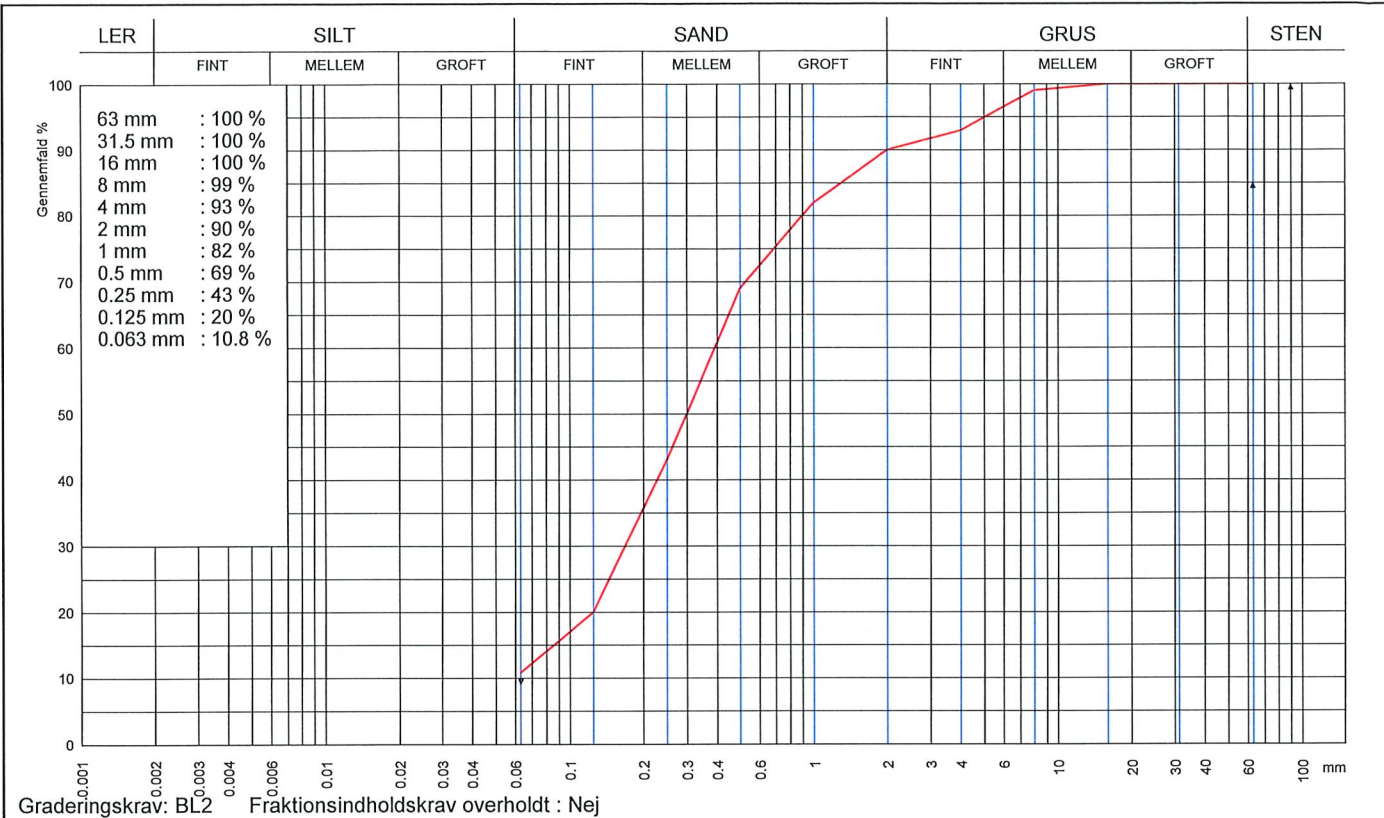

Gennemfald 0.063 mm	10.8 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse	w _L	Plasticitetsgrænse	w _P		Plasticitetsindeks	I _P
Korndensitet(0-0.063mm)	ρ _s	Korndensitet(0-16mm)	ρ _s	Mg/m ³	Korndensitet, filler	ρ _f Mg/m ³
Kalkindhold(0-1mm)	ka	Kalkindhold(0-16mm)	ka	%	Kalkindhold(>16mm)	ka
Glødetab	gl	Glødetab reduceret	gl _{red}	%	Methylenblå	2,5
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ	w _{nat}	%		

Prøvebeskrivelse: Harpet Bundsikringsgrus(DS401)

Rap. nr. R-23-4861A

Rekvirent: Kallerup Grusgrav	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Baldersbuen 16, Hedehusene.	Dybde / Kote	Lab. nr.: 4861A-1
Udt. d.: 06-10-2023	Modt. d.:	Tegn.: MQH3
		Godk.: 11/10-230
	Sag nr.: 230052001	Bilag/side nr.: 2/2