

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A



DANAK
TEST Reg. nr. 179

DK-2640 Hedehusene

Dato: 11. oktober 2023
VBM sag: 52 1 V R-23-4857A
Side: 1 af 2

Att: Henrik Olsen

Prøvningsrapportnr.: R-23-4857A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Stabilt grus 0-32mm

Prøvningsperiode

Start 6. oktober 2023

Slut 11. oktober 2023

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-9	Prøvning med Methylenblåt (2022)



Rapport bemærkning

- Prøvning med Methylenblåt: Prøven er lufttørret.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet

Natassia Jensen

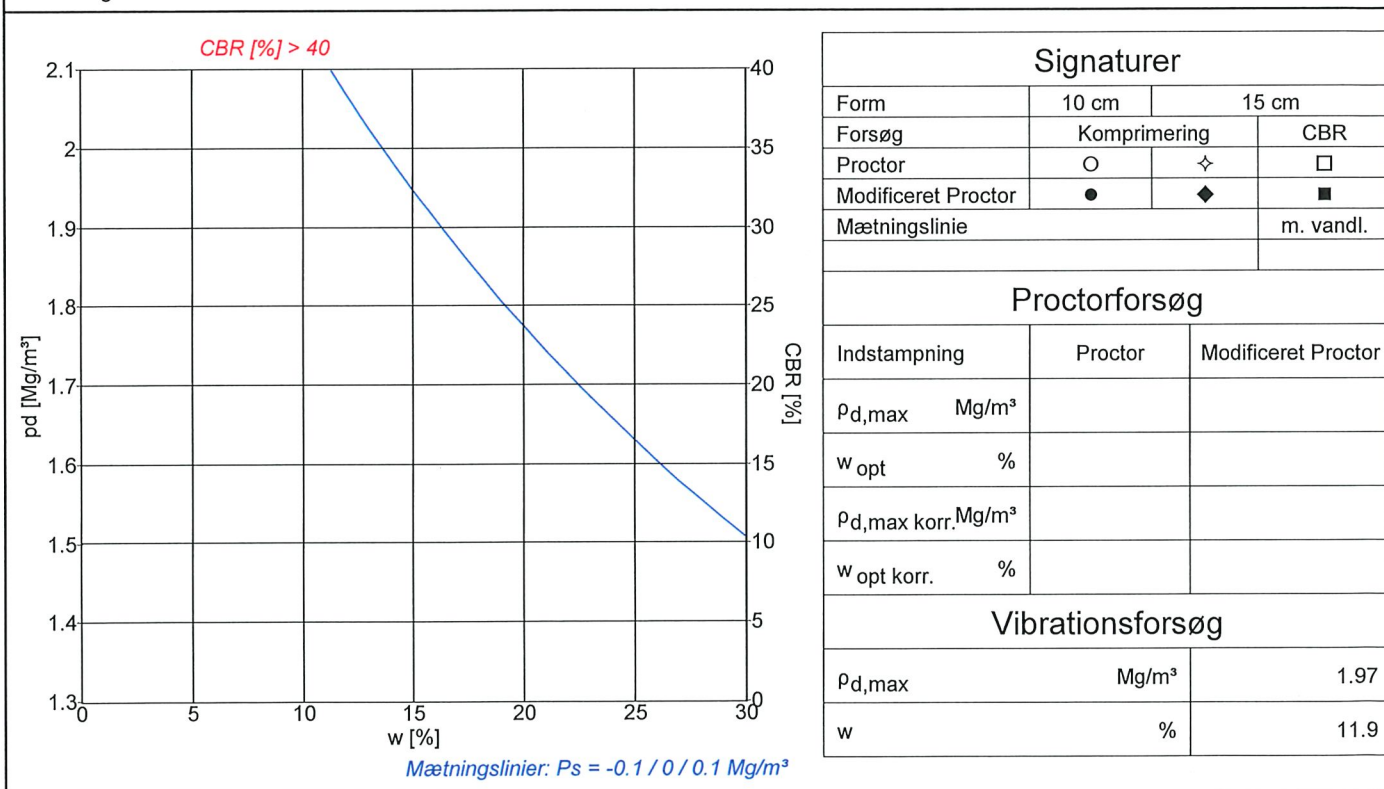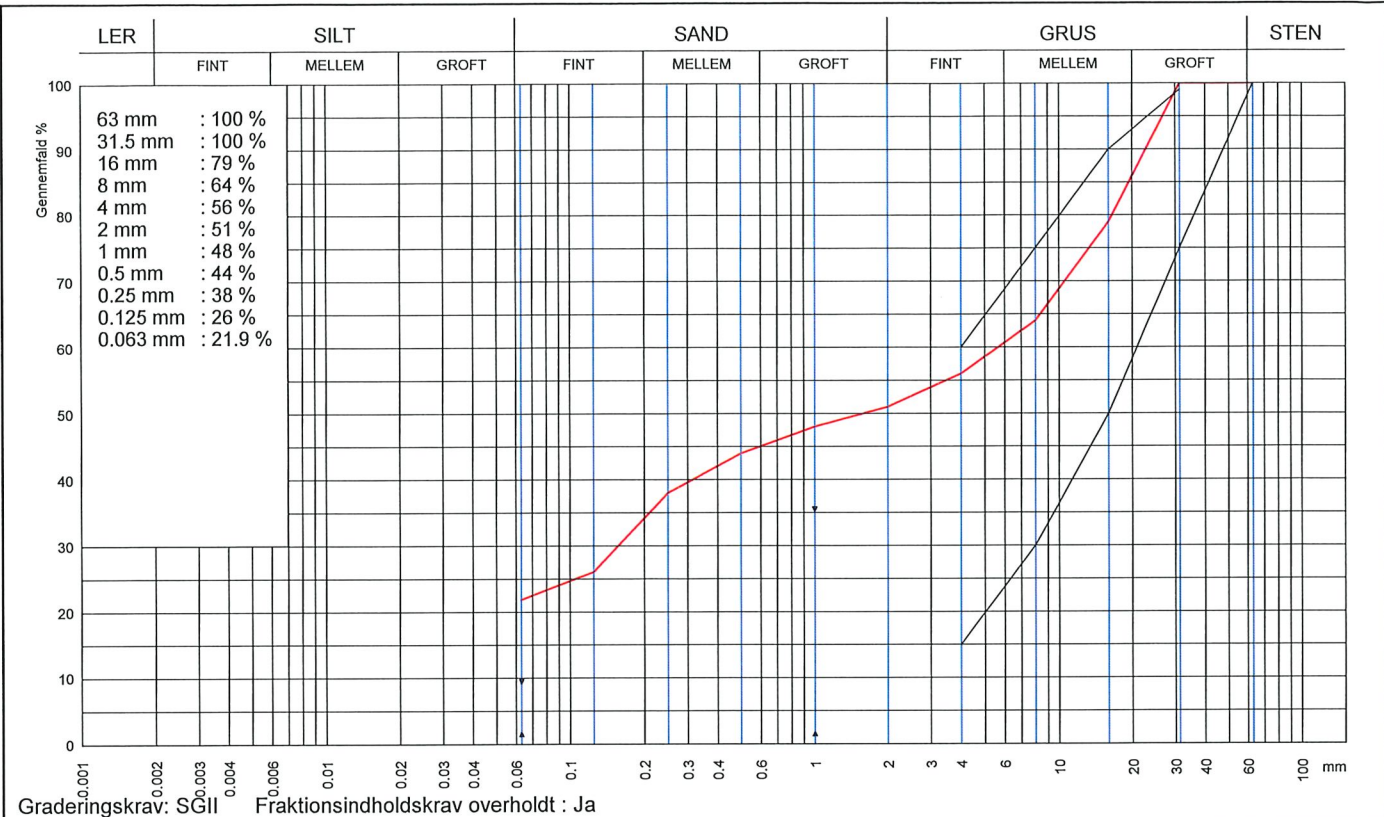

Gennemfald 0.063 mm	21.9 %	Frasigtet > 16 mm	s	21 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse	w _L	Plasticitetsgrænse	w _P		Plasticitetsindeks	I _P
Korndensitet(0-0.063mm)	ρ _s	Korndensitet(0-16mm)	ρ _s	Mg/m ³	Korndensitet, filler	ρ _f
Kalkindhold(0-1mm)	ka	Kalkindhold(0-16mm)	ka	%	Kalkindhold(>16mm)	ka
Glødetab	gl	Glødetab reduceret	gl _{red}	%	Methylenblå	9,5
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ	w _{nat}	%		

Prøvebeskrivelse: Stabilt grus 0-32 mm

Rap. nr. R-23-4857A

Rekvirent: Kallerup Grusgrav	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Baldersbuen 16, Hedehusene.	Dybde / Kote	Lab. nr.: 4857A-1
Udt. d.: 06-10-2023	Modt. d.:	Bilag/side nr.: 2/2
Tegn.: ZV7Z	Godk.: 11/10-23	



eurofins
VBM LABORATORIET