

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A



 **DANAK**
TEST Reg. nr. 179

DK-2640 Hedehusene

Dato: 11. juli 2024
VBM sag: 52 1 V R-24-3031A
Side: 1 af 2

Att: Henrik Olsen

Prøvningsrapportnr.: R-24-3031A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Harpet Bundsikringsgrus (DS401)

Prøvningsperiode

Start 1. juli 2024

Slut 11. juli 2024

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-9	Prøvning med Methylenblåt (2022)

Rapport bemærkning


- Prøvning med Methylenblåt: Prøven er lufttørret.

Med venlig hilsen


Eurofins VBM Laboratoriet



Natassia Jensen

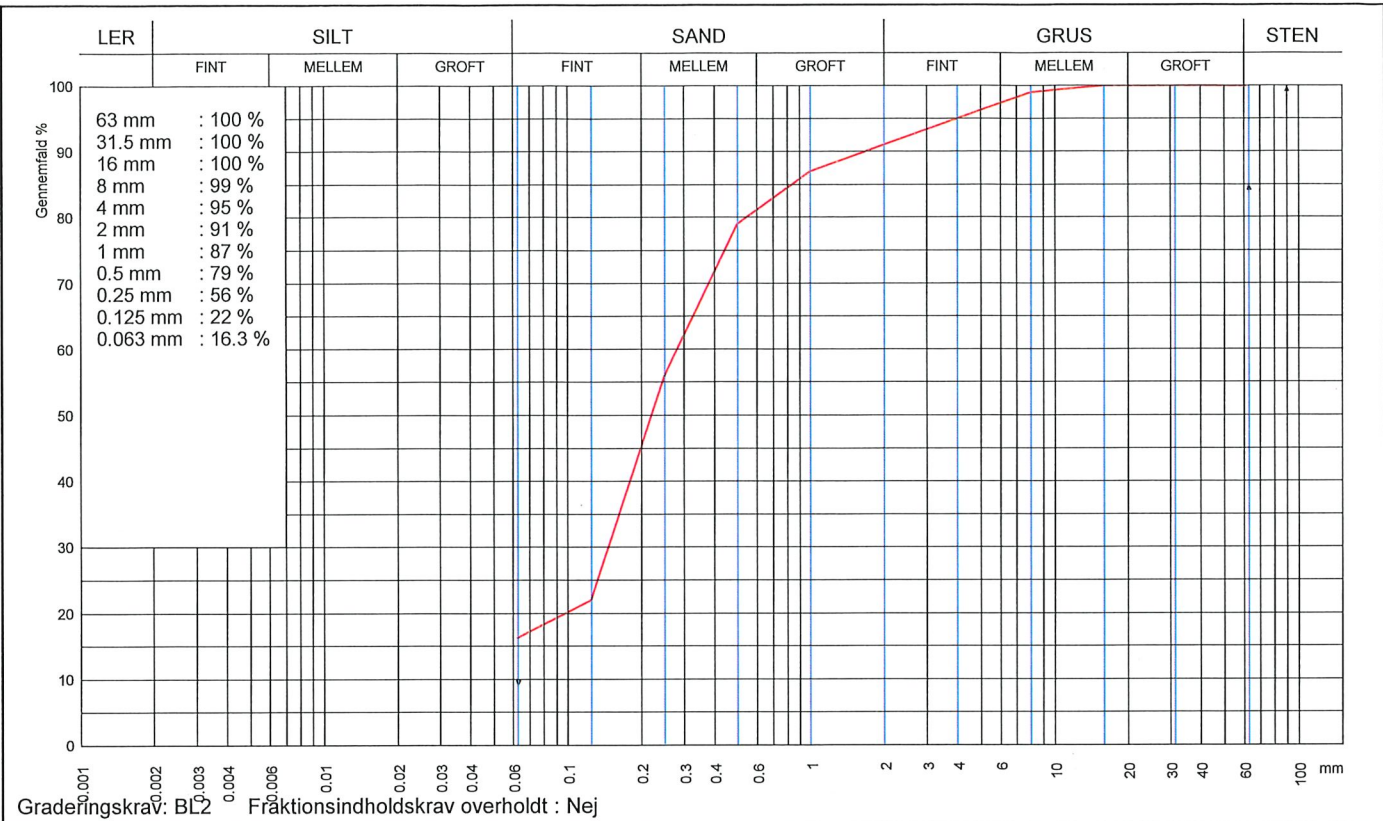

Grædefringskrav: BL2 Fraktionsindholdskrav overholdt : Nej

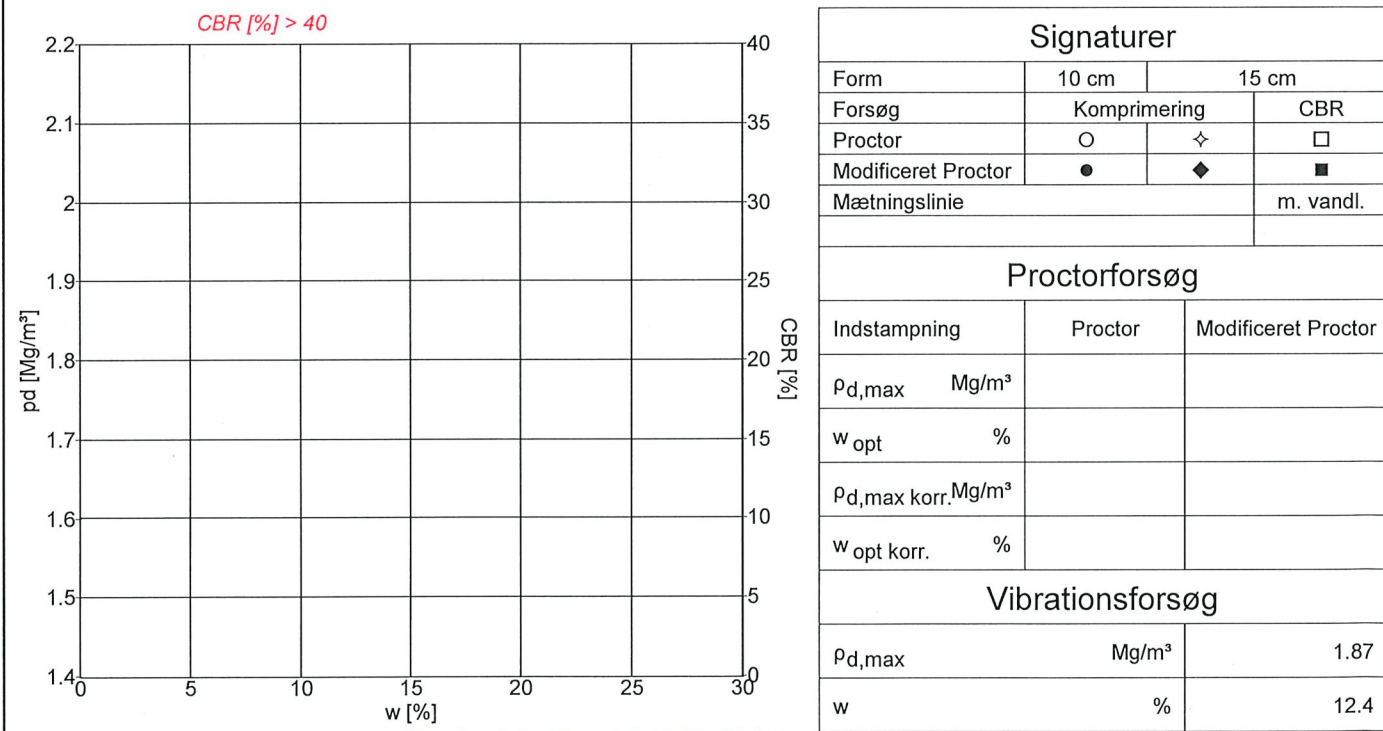

Gennemfald 0.063 mm	16.3 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse	w_L	Plasticitetsgrænse	w_P		Plasticitetsindeks	I_p
Korndensitet(0-0.063mm)	ρ_s Mg/m³	Korndensitet(0-16mm)	ρ_s Mg/m³		Korndensitet, filler	ρ_f Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm)	k_a %	Kalkindhold(0-16mm)	k_a %		Kalkindhold(>16mm)	k_a %
Glødetab	g_l %	Glødetab reduceret	$g_{l,red}$ %		Methylenblå-værdi	3,5
Sandækivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ	w_{nat} %			

Prøvebeskrivelse: Harpet Bundsikringsgrus (DS401)
Rap. nr. R-24-3031A

Rekvirent: Kallerup Grusgrav		 eurofins  VBM LABORATORIET		Station / Boring	Mrk.:
Sted: Baldersbuen 16, Hedehusene.				Dybde / Kote	Lab. nr.: 3031A-1
Udt. d.: 01-07-2024	Modt. d.:	Tegn.: C2TM + MC9Q	Godk.: 11/7-24 ND	Sag nr.: 240052001	Bilag/side nr.: 2/2