

Kallerup Grusgrav

Baldersbuen 16 A




DK-2640 Hedehusene

Dato: 8. april 2025

VBM sag: 52 1 V R-25-1326A

Att: Henrik Olsen

Side: 1 af 2

Prøvningsrapportnr.: R-25-1326A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Harpet grus 0-8 mm

Prøvningsperiode

Start 2. april 2025

Slut 8. april 2025

Anvendte metode referencer

Metode Navn

Beskrivelse

DS/EN 933-1

Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)



Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

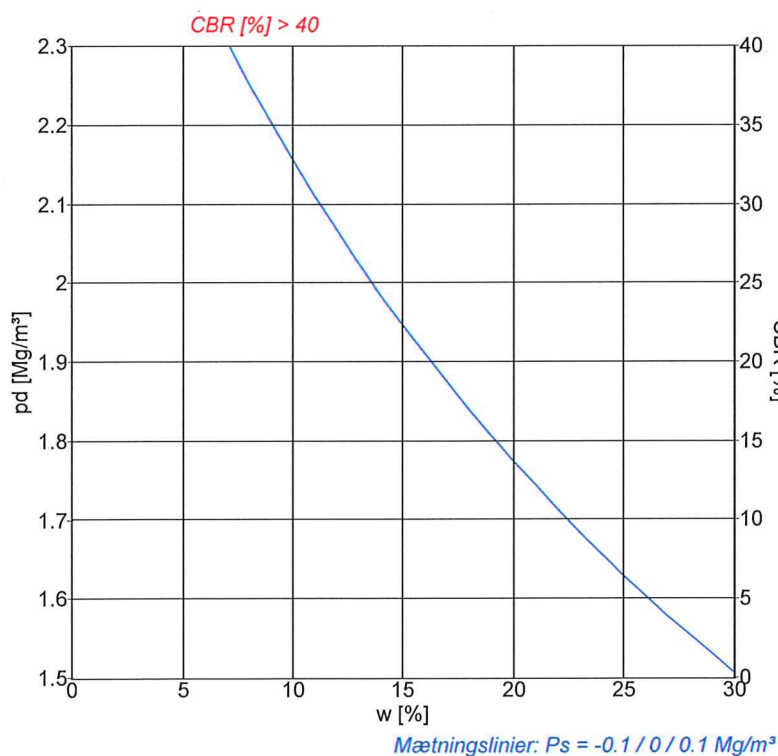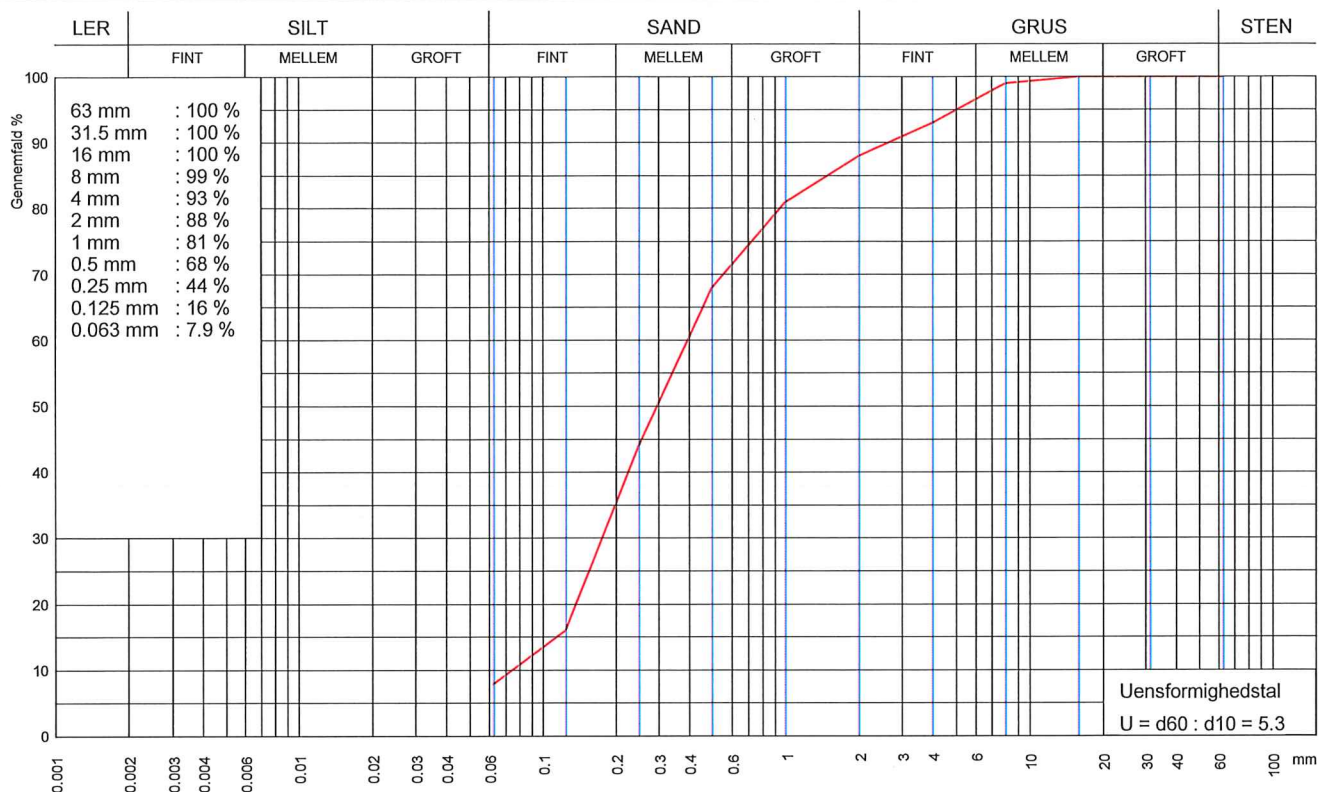

Signaturer		
Form	10 cm	15 cm
Forsøg	Komprimering	CBR
Proctor	○	◇
Modificeret Proctor	●	◆
Måtningslinie	m. vandl.	
Proctorforsøg		
Indstampning	Proctor	Modificeret Proctor
$P_{d,max}$ Mg/m ³		
w_{opt} %		
$P_{d,max}$ korr. Mg/m ³		
w_{opt} korr. %		
Vibrationsforsøg		
$P_{d,max}$ Mg/m ³		
w %		

Gennemfald 0.063 mm	7.9 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w_L		Plasticitetsgrænse w_P			Plasticitetsindeks I_P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ_s	Mg/m ³	Korndensitet(0-16mm) ρ_s	Mg/m ³		Korndensitet, filler ρ_f	Mg/m ³
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka	%		Kalkindhold(>16mm) ka	%
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl_{red}	%			
Sandækvivalent (0-4mm) SE_4	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w_{nat}	%			

Prøvebeskrivelse: Harpet grus 0-8 mm
Rap. nr. R-25-1326A

Rekvirent: Kallerup Grusgrav		 eurofins VBM LABORATORIET		Station / Boring	Mrk.:
Sted: Baldersbuen 16, Hedeusene.				Dybde / Kote	Lab. nr.: 1326A-1
Udt. d.: 02-04-2025	Modt. d.:	Tegn.: RW4J	Godk.:	Sag nr.: 250052001	Bilag/side nr.: 2/2