

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A



DANAK
TEST Reg. nr. 179

DK-2640 Hedehusene

Dato: 1. august 2025
VBM sag: 52 1 V R-25-2229A
Side: 1 af 2

Att: Henrik Olsen

Prøvningsrapportnr.: R-25-2229A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust beton 0-32mm

Prøvningsperiode

Start 29. juli 2025

Slut 1. august 2025

Anvendte metode referencer



Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet

Martin C Andersen

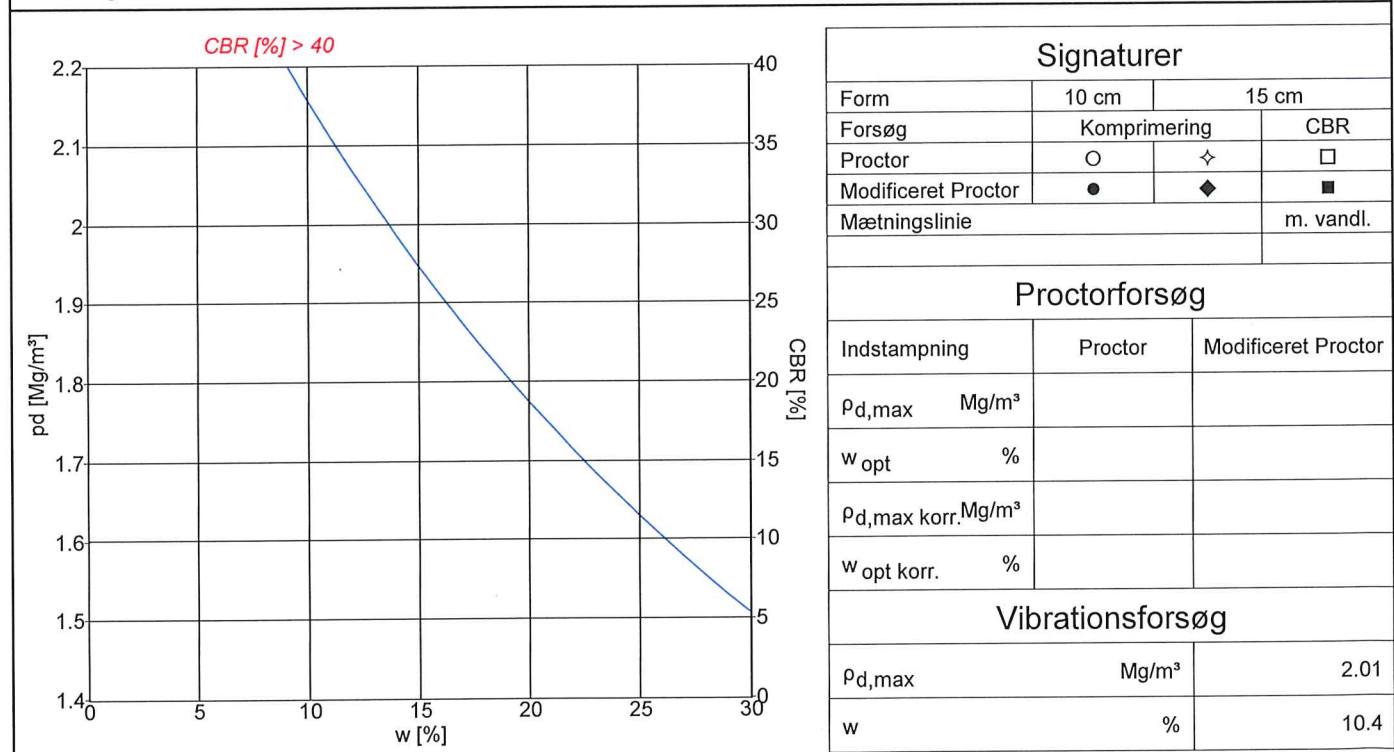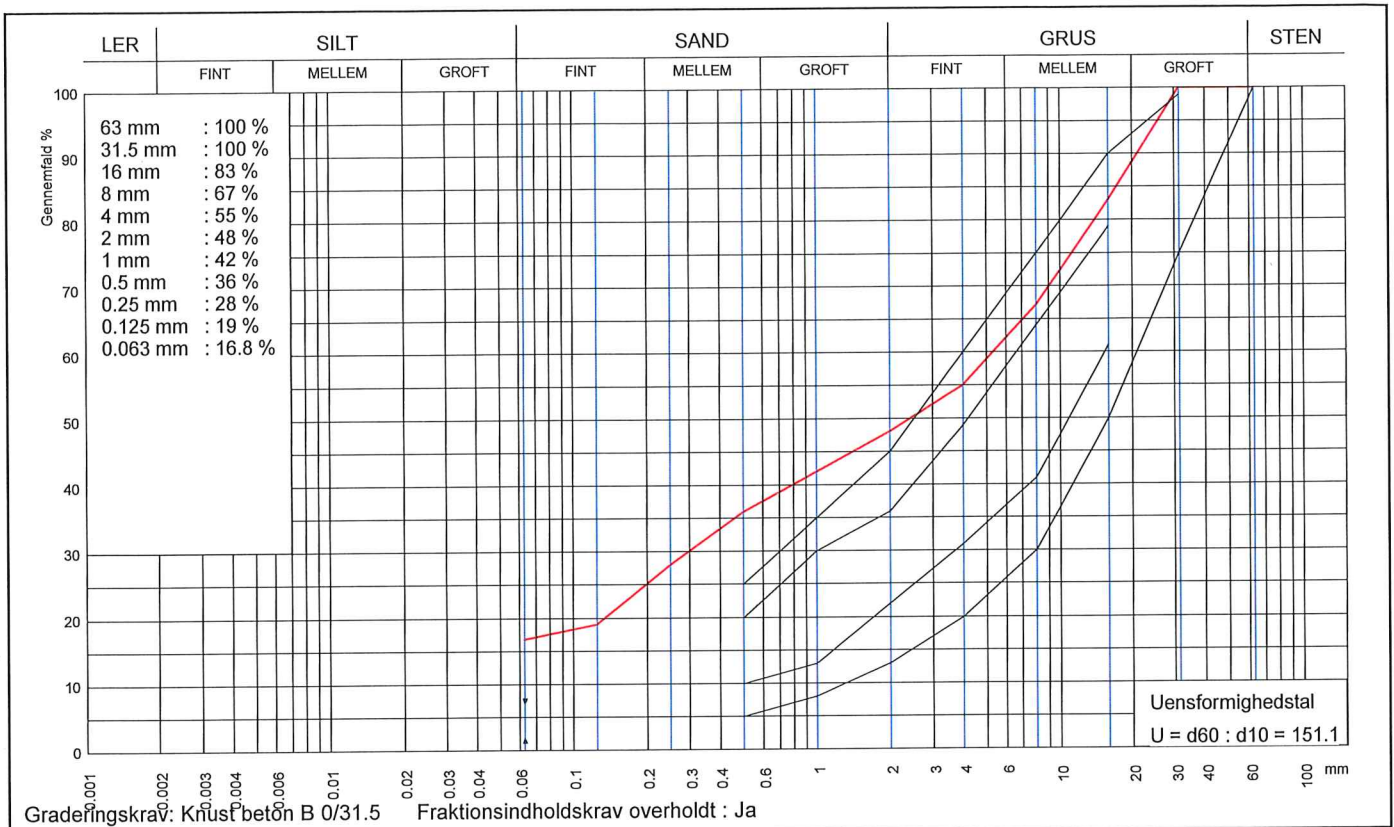

Gennemfald 0.063 mm	16.8 %	Frasigtet > 16 mm	s	17 %	Frasigtet > 80 mm	s	%
Flydegrænse w _L		Plasticitetsgrænse w _P			Plasticitetsindeks I _P		
Korndensitet(0-0.063mm) ρ _s	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm) ρ _s	Mg/m³		Korndensitet, filler ρ _f	Mg/m³	
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka	%		Kalkindhold(>16mm) ka	%	
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl _{red}	%				
Sandækvivalent (0-4mm) SE ₄	%	Humusindhold					
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w _{nat}	%				

Prøvebeskrivelse: Knust beton 0-32mm					
Rap. nr. R-25-2229A					
Rekvirent: Kallerup Grusgrav		 eurofins VBM LABORATORIET		Station / Boring	Mrk.:
Sted: Baldersbuen 16, Hedehusene.				Dybde / Kote	Lab. nr.: 2229A-1
Udt. d.: 04-07-2025	Modt. d.:	Tegn.: RW4J / J4PW	Godk.: 	Sag nr.: 250052001	Bilag/side nr.: 2/2