

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A



 **DANAK**
TEST Reg. nr. 179

DK-2640 Hedehusene

Dato: 7. oktober 2025
VBM sag: 52 1 V R-25-2944A
Side: 1 af 2

Att: Henrik Olsen

Prøvningsrapportnr.: R-25-2944A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Harpet Bundsikringsgrus (DS401)

Prøvningsperiode

Start 2. oktober 2025

Slut 7. oktober 2025

Anvendte metode referencer


Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-9	Prøvning med Methylenblåt (2022)

Rapport bemærkning


- Prøvning med Methylenblåt: Prøven er lufttørret.

Med venlig hilsen


Eurofins VBM Laboratoriet

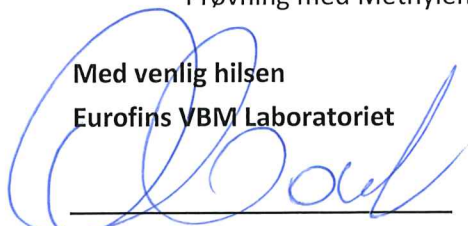

Thomas Gouk

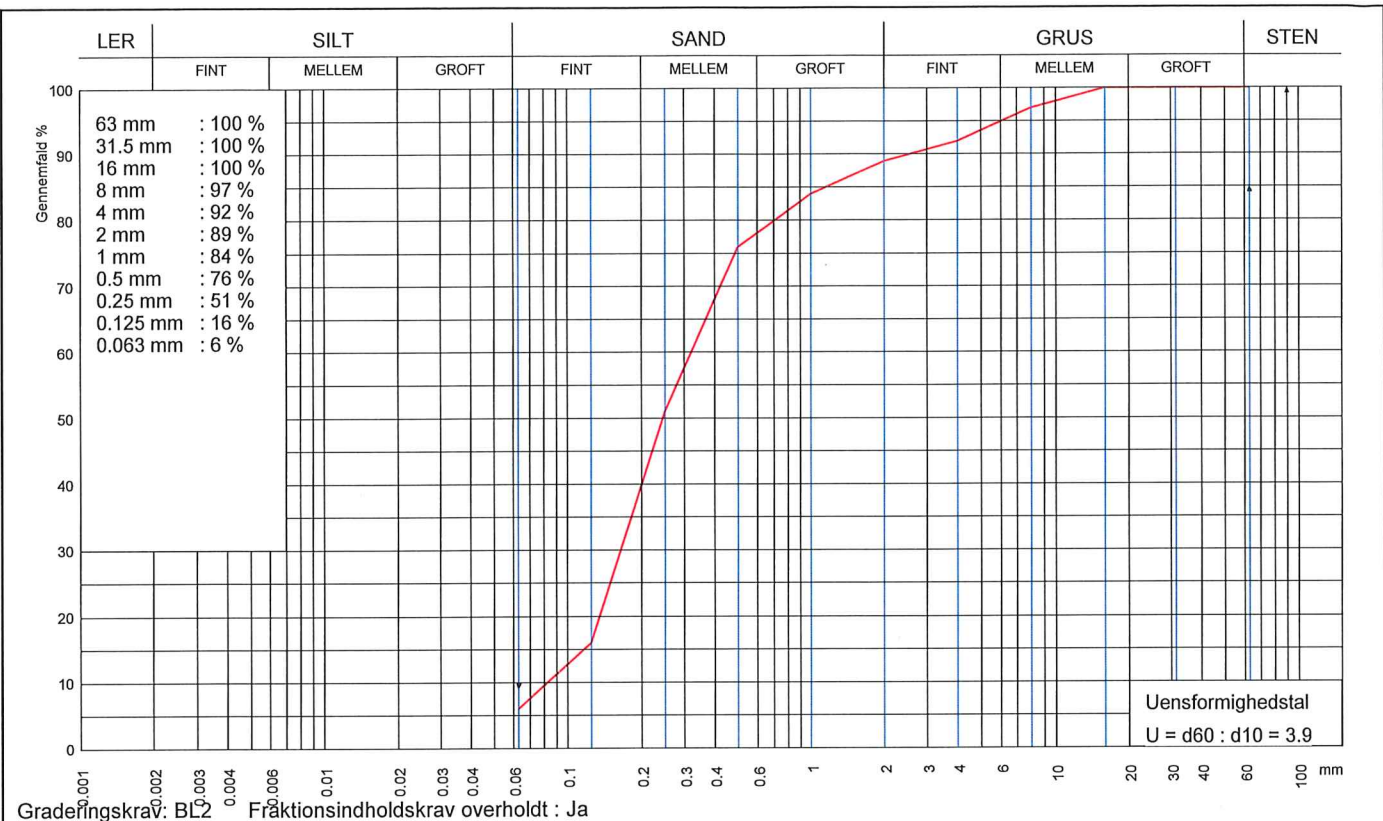

Graderingskrav: BL2 Fraktionsindholdskrav overholdt : Ja

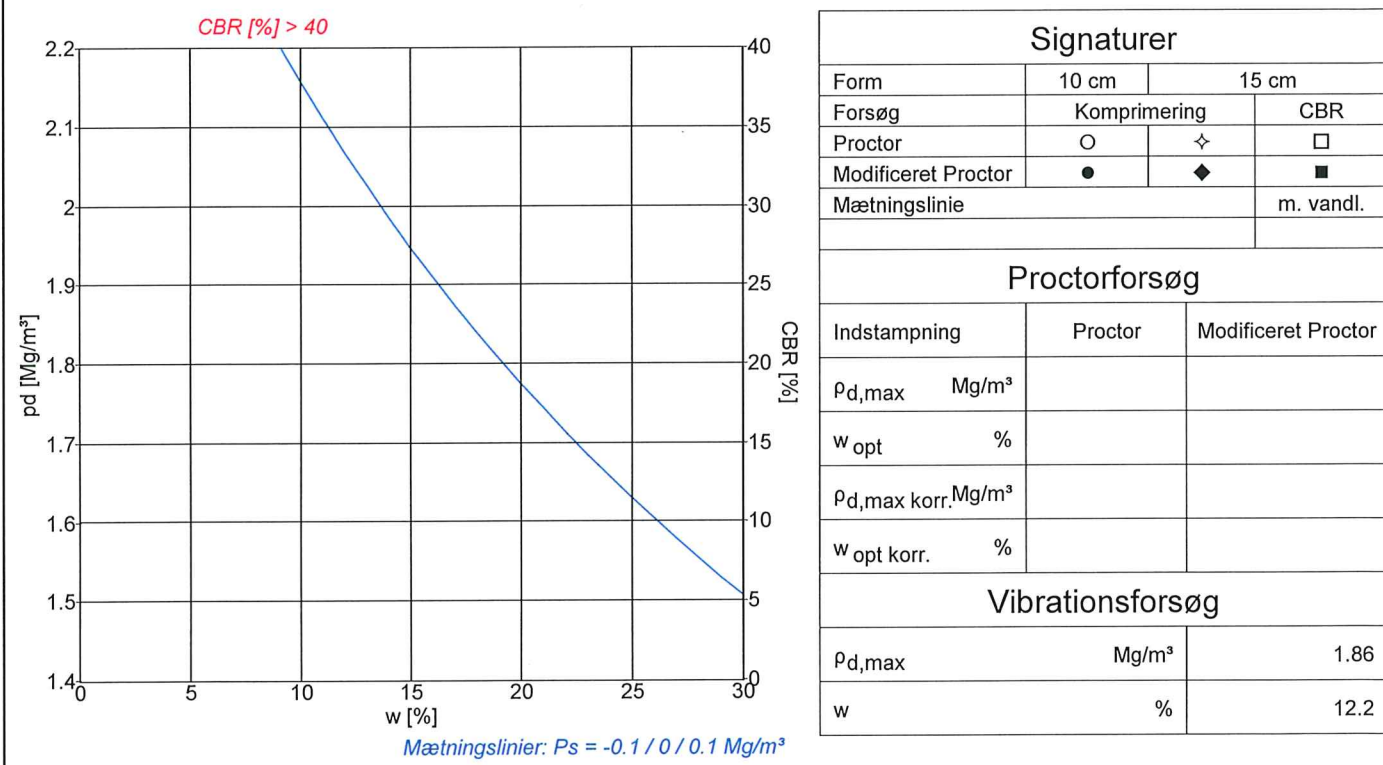

Gennemfald 0.063 mm	6 %	Frasigtet > 16 mm	s	%	Frasigtet > 80 mm	%		
Flydegrænse	w _L	Plasticitetsgrænse	w _P		Plasticitetsindeks	I _P		
Korndensitet(0-0.063mm)	ρ _S	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm)	ρ _S	Mg/m³	Korndensitet, filler	ρ _f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm)	ka	%	Kalkindhold(0-16mm)	ka	%	Kalkindhold(>16mm)	ka	%
Glødetab	gl	%	Glødetab reduceret	gl _{red}	%	Methylenblå værdi	1,4	
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold						
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ	w _{nat}	%				

Prøvebeskrivelse: Harpet Bundsikringsgrus (DS401)
Rap. Nr. R-25-2944A

Rekvirent: Kallerup Grusgrav		 eurofins  VBM LABORATORIET		Station / Boring	Mrk.:
Sted: Baldersbuen 16, Hedehusene.				Dybde / Kote	Lab. nr.: 2944A-1
Udt. d.: 03-10-2025	Modt. d.:	Tegn.: up8w	Godk.: 	Sag nr.: 250052001	Bilag/side nr.: 2/2