

Kallerup Grusgrav
Baldersbuen 16 A



 **DANAK**
TEST Reg. nr. 179

DK-2640 Hedehusene

Dato: 7. oktober 2025
VBM sag: 52 1 V R-25-2943A
Side: 1 af 2

Att: Henrik Olsen

Prøvningsrapportnr.: R-25-2943A

Rekvirent

Kallerup Grusgrav - Baldersbuen 16 A, Hedehusene

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust Kalk 0-32 mm

Prøvningsperiode

Start 2. oktober 2025

Slut 7. oktober 2025

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-9	Prøvning med Methylenblåt (2022)



Rapport bemærkning

- Prøvning med Methylenblåt: Prøven er lufttørret.

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet


Thomas Gouk

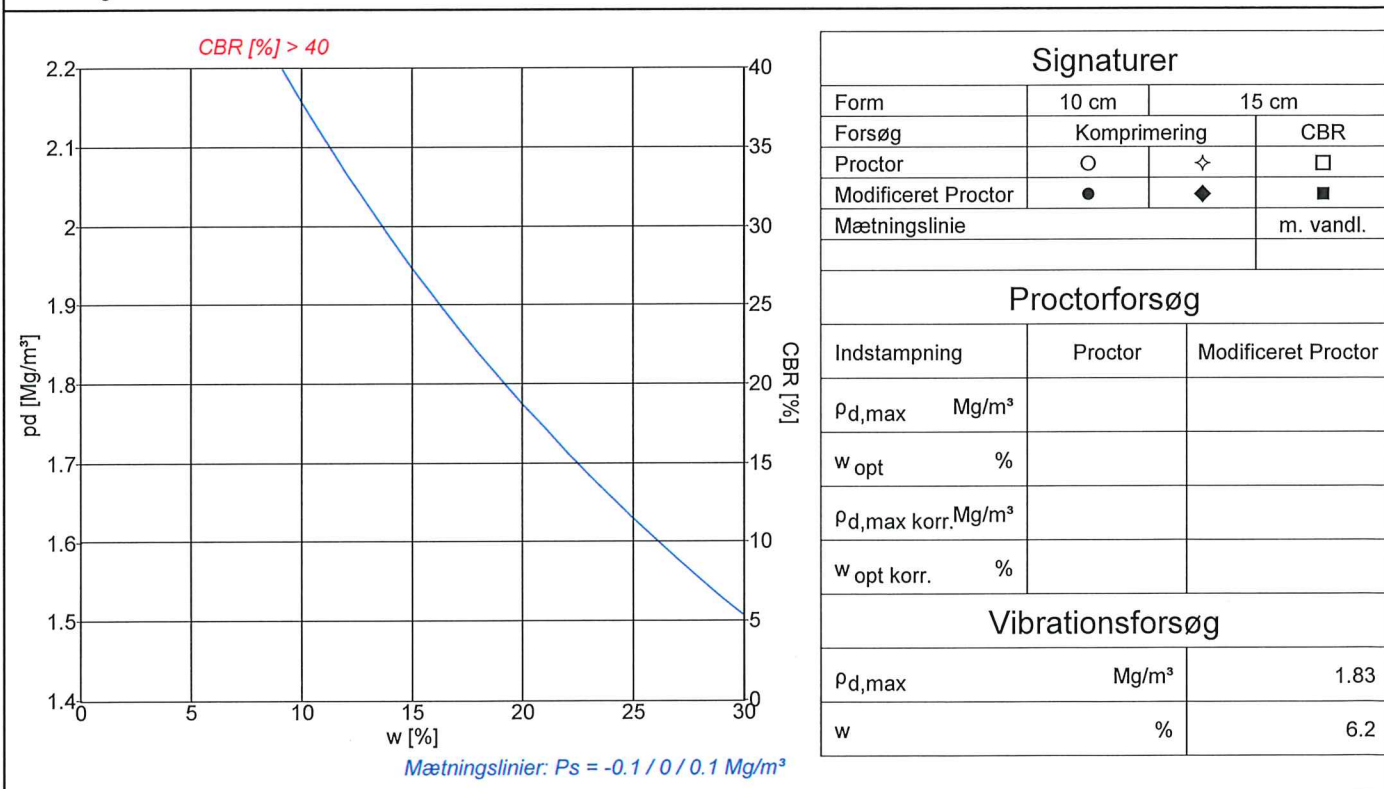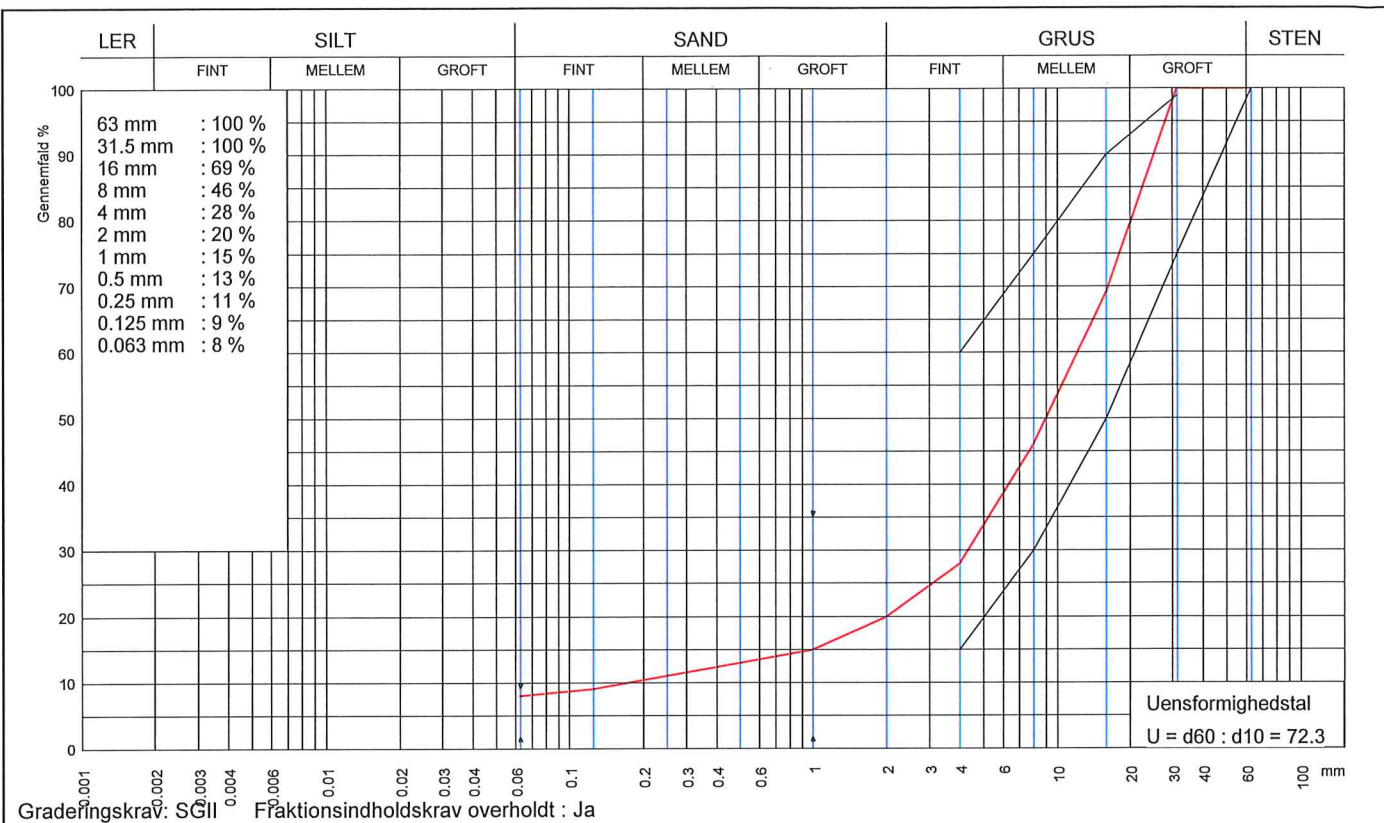

Gennemfald 0.063 mm	8 %	Frasigtet > 16 mm	s	31 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w _L		Plasticitetsgrænse w _P			Plasticitetsindeks I _P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ _s	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm) ρ _s	Mg/m³		Korndensitet, filler ρ _f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka	%		Kalkindhold(>16mm) ka	%
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl _{red}	%		Methylenblå værdi	1,6
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w _{nat}	%			

Prøvebeskrivelse: Knust Kalk 0-32 mm
Rap. Nr. R-25-2943A

Rekvirent: Kallerup Grusgrav	eurofins VBM LABORATORIET	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Baldersbuen 16, Hedehusene.		Dybde / Kote	Lab. nr.: 2943A-1
Udt. d.: 03-10-2025	Modt. d.:	Tegn.: UP8W	Godk.: 4/10-25
		Sag nr.: 250052001	Bilag/side nr.: 2/2